





Istniejąca bateria kondensatorów w obiekcie Centrum Geoedukacji zlokalizowana w pom. serwerowni. Wymiary obudowy (wys. x szer. x głęb.) = 80 x 60 x 30 cm

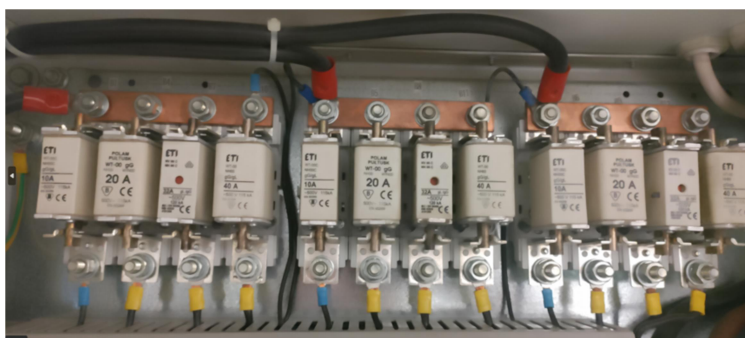


Ogród Botaniczny – licznik energii elektrycznej w skrzynce zewnętrznej, podłączenie zasilania do budynku za licznikiem i wewnątrz serwerowni z proponowaną lokalizacją kompensatora

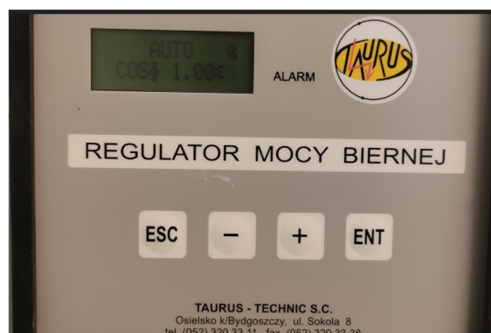

Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrznia” – zasilanie główne, licznik energii elektrycznej w skrzynce wewnątrz budynku, tablica bezpiecznikowa i rozdzielcza





 Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58 11-010 Barczewo tel. 89 532 43 40 fax 89 532 43 60 http://www.olmex.pl e-mail: produkcja@olmex.pl	
Typ baterii BK-180	Rok budowy 2010r
Moc znamionowa 70/10	Napięcie znamionowe 400V
Szereg regulacyjny 1,2,4	Nr fabryczny 333
Czas rozładowania 55s	Masa
	

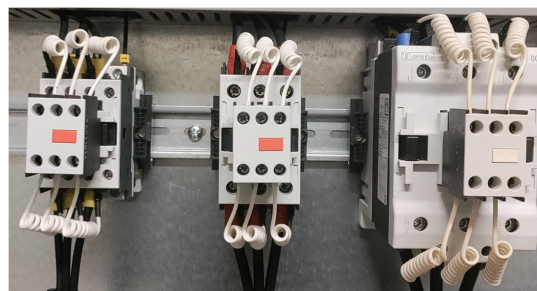

Istniejąca bateria kondensatorów w obiekcie Amfiteatr „Kadzielnia” (zasilanie podstawowe – strona „prawa”) zlokalizowana w rozdzielni elektrycznej RG2 – pomieszczenie wspólne rozdzielni RG1 i RG2



 Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58 11-010 Barczewo tel. 89 532 43 40 fax 89 532 43 60 http://www.olmex.pl e-mail: produkcja@olmex.pl			
Typ baterii	BK-180	Rok budowy	2010r
Moc znamionowa	60/10	Napięcie znamionowe	400V
Szereg regulacyjny	1,2,3	Nr fabryczny	334
Czas rozładowania	40s	Masa	
			

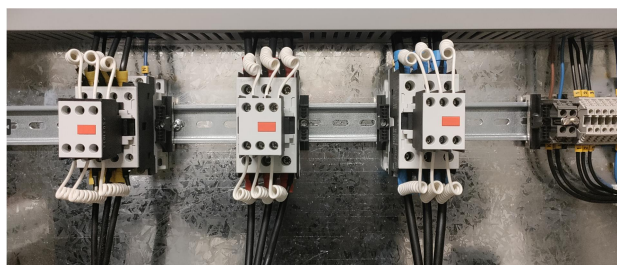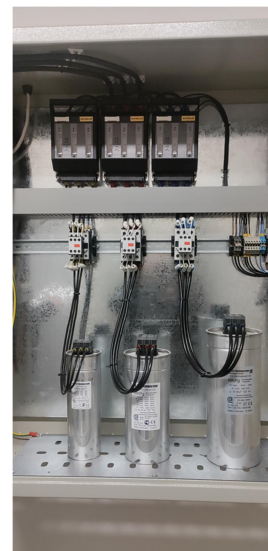

Istniejąca bateria kondensatorów w obiekcie Amfiteatr „Kadzielnia” (zasilanie podstawowe – strona „lewa”) zlokalizowana w rozdzielni elektrycznej RG1 – pomieszczenie wspólne rozdzielni RG1 i RG2